


Siebversuch (additive Aufwiegung)

2011/Ss02/Datum: 06.07.2011

Werk:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Lieferant:	Roden		
Grube:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Material:	Roden		
Sortennummer:	0/ 4 Sand 04		
Probennummer.:	Ss2011/02	Einwaage	Rückstand [g] Durchg. [%]
Datum:	04.07.2011	64	488,0
Kalenderwoche:	27	45	
Körnungsziffer:	1,858	32	
Überkornanteil:	1,20	22	
Unterkornanteil:		16	
Feuchtigkeitsgehalt:	2,31 %	11	
Feinanteile <0,063:	0,4 %	8	
Kornformkennzahl SI		5	100,0
Abschlämbbare Bestandteile		4	6,0
		2,8	
		2,0	53,0
		1,4	
		1,0	112,0
		0,5	295,0
		0,25	440,0
		0,125	481,0
		0,063	486,0
		Auffang	488,0
		Siebverlust	

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten

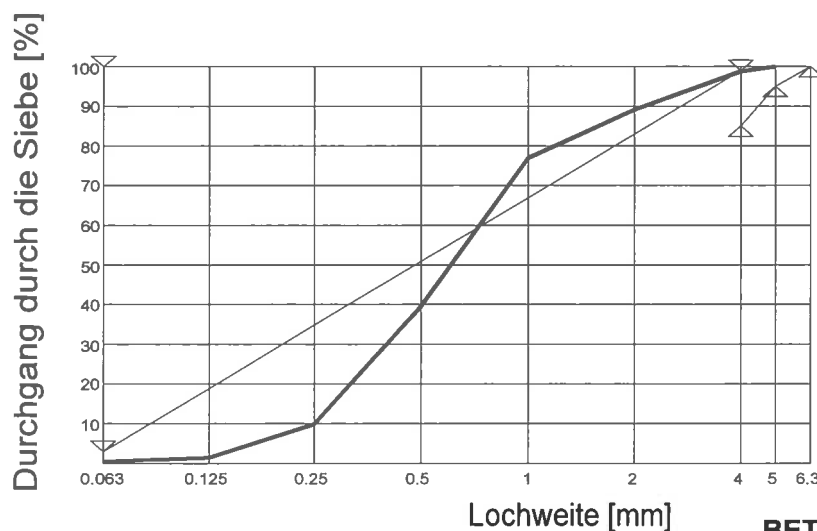

BETOTECH GmbH&Co.KG
Bereich Rhein-Main
Betonprüfstelle E + W
Gemäß DIN EN 1045-2

06.07.11

Prüfer: Hammrich

Prüfstellenleiter